

รายงานการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ที่อยู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิอามะ แวมามะ	นายก อบต.บ้านกลาง	นิอามะ แวมามะ	
๒	นายอับดุลคอดี เกจิ	ปลัด อบต.บ้านกลาง	อับดุลคอดี เกจิ	
๓	นางสาวนัจนันท์ สุวรรณสงเคราะห์	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๔	นัจนันท์ สุวรรณสงเคราะห์	
๔	นางแดง พรหมสะอาด	สมาชิกสภา อบต.	แดง พรหมสะอาด	
๕	นางสาวอรพินท์ ยอดศรี	ตัวแทนภาคราชการ	อรพินท์ ยอดศรี	
๖	นางสาวเจียร ชะดารัตน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	เจียร ชะดารัตน์	
๗	นางเจียร หมวกทอง	๘๐ ม.๔ ต.บ้านกลาง	เจียร หมวกทอง	
๘	นางธิดา จันทร์หวัด	๗๘/๒ ม.๔ ต.บ้านกลาง	ธิดา จันทร์หวัด	
๙	นางสาวเกษร เร่งรุด	๖๙/๑ ม.๔ ต.บ้านกลาง	เกษร เร่งรุด	
๑๐	นางรัตนา นูน้อย	๘๓ ม.๔ ต.บ้านกลาง	รัตนา นูน้อย	
๑๑	นางนฤมล พงศ์รัตน์	๖๘ ม.๔ ต.บ้านกลาง	นฤมล พงศ์รัตน์	
๑๒	นางอาภรณ์ มุสิกกุล	๘๕ ม.๔ ต.บ้านกลาง	อาภรณ์ มุสิกกุล	
๑๓	นางสาวแสนสุข ชันทวี	จพง.ธุรการ	แสนสุข ชันทวี	
๑๔	นางช้วน จิตรเสน	๗๑/๑ ม.๔ ต.บ้านกลาง	ช้วน จิตรเสน	
๑๕	นายสายัญ อินทจันทร์	๔๐/๙ ม.๔ ต.บ้านกลาง	สายัญ อินทจันทร์	
๑๖	นางวรรณิ์ สุวรรณไพจิตร	๕๘ ม.๔ ต.บ้านกลาง	วรรณิ์ สุวรรณไพจิตร	
๑๗	นางสาวพรรณิกา เนื่อน้อย	รองปลัด อบต.	พรรณิกา เนื่อน้อย	
๑๘	นางซิ้ม จิตรเสน	๓๘ ม.๔ ต.บ้านกลาง	ซิ้ม จิตรเสน	
๑๙	นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์	
๒๐	นางจิต สมใจ	๖๖/๓ ม.๔ ต.บ้านกลาง	จิต สมใจ	
๒๑	นายสมโภชน์ รัตนเรืองสี	คณงานทั่วไป อบต.บ้านกลาง	สมโภชน์ รัตนเรืองสี	

เปิดการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายนิอามะ แวมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายนิอามะ แวมามะ
นายก อบต.

สำหรับในวันนี้ที่กระผมได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน เพียงพอหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั้นและสืบเนื่องจากได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ น้ำไหลน้อยและบางวันไม่ไหลเลย ซึ่งเป็นแบบนี้มาประมาณ ๑ - ๒ เดือนแล้วและในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ น้ำไหลน้อย ทำให้เดือดร้อนในชีวิตประจำวัน ดังนั้นวันนี้ใครมีอะไรจะเสนอแนะ ปัญหาหรือแนวทางแก้ไข เชิญได้เลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสาวเจียร ชะดารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔

ดิฉัน นางสาวเจียร ชะดารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ จากการสังเกตน้ำประปา มักมีปัญหาไม่ค่อยไหลหรือไหลน้อย ในช่วงตอนเย็นของทุกวัน และจะไหลได้ตามปกติ ในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ดิฉันทราบเพราะประปาอยู่ใกล้บ้านของดิฉันเอง และได้ทำการประสานกับน้องเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว และในช่วงที่ยังเป็นแบบนี้ก็ได้แนะนำชาวบ้านให้มีการสำรวจน้ำใส่ภาชนะที่มีไว้ใช้ยามฉุกเฉินไปพลางๆก่อน แต่จะมีผลกระทบคือผักที่ได้ปลูกไว้ ไม่มีน้ำเพียงพอทำให้เหี่ยวเฉา ดิฉันอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีการตรวจสอบระบบน้ำประปา ว่าเกิดจากสาเหตุใด

นางแดง พรหมสะอาด
สมาชิกสภา อบต.

ตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน มีจำนวน ๗ หลัง และเมื่อได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้ว ดิฉันก็ได้ลงสำรวจพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กองช่างสังเกตว่าจะมีน้ำซึมออกมาบริเวณผิวดินที่ฝังท่อ ซึ่งจะเป็นท่อเมนดัดประปา ที่ต่อลงไปในแต่ละบ้าน สรุปได้ ๒ สาย ดังนี้

๑. สายบ้านปายางถึงบ้านค้อ ตั้งแต่หน้าบ้านนายสหัส นิลศรี ถึงบ้านของดิฉันซึ่งอยู่ปลายทาง มีน้ำซึมออกประมาณ ๒ จุด
๒. สายบ้านในไฟ ตั้งแต่สี่แยกชลประทานบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านของนางสาวอรพิน ยอดศรี และทางแยกสายผ่านบ้านบนดอน หมู่ที่ ๔ มีน้ำซึมออก ประมาณ ๒ จุด ซึ่งก็ได้ถ่ายภาพรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางทราบในทาง Line กลุ่มไปแล้วคะ

นางสาวนัจนันท์ สุวรรณสงเคราะห์
ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๔

นายอับลคอเดช กะจิ
ปลัด อบต.

ดิฉันขอเสนอให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลประปาหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจท่อส่งน้ำแต่ละจุดตามที่สมาชิกสภา อบต.ได้แจ้งอีกครั้งคะ หากมีจุดไหนที่มีท่อส่งน้ำรั่วหรือแตก ก็ให้ปรับปรุงซ่อมแซมคะ

ก่อนอื่นกระผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับประปา หมู่ที่ ๔ นี้ได้ดำเนินการสร้างในปี ๒๕๔๘ รวมๆแล้วก็ ๑๗ ปี เป็นประปา แบบบาดาล ขนาดกลาง และได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนระบบประปามาเป็นสามารถผลิตน้ำได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการปรับปรุงระบบถังกรองน้ำประปาใหม่ และตั้งแต่ปรับปรุงซ่อมแซมมาก็ไม่เคยมีปัญหาเลย และอบต.บ้านกลาง ได้ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๔ แห่งที่ ๒ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้น้ำประปา ไม่เพียงพอได้สถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้บ้านของนางแดง พรหมสะอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ และเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ก็ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว ผลเป็นอย่างไร ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายได้เลยครับ

นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

จากการที่กระผมและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วนั้นพบว่า ปัญหาจากท่อเมนตประปาหลักที่ใช้ในการส่งน้ำประปาในแต่ละบ้าน ชำรุด แตก ซึมบ้าง ตามจุดที่ได้กล่าวมา ส่วนของระบบการทำงานของเครื่องควบคุมทำงานปกติ เมื่อน้ำเต็มบ่อพักน้ำแล้วระบบก็จะทำการตัดเป็นปกติ จนกว่าน้ำจะลดลงระบบถึงจะทำงานต่อ มาดูในส่วนระบบถังกรองน้ำประปา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้ถ่ายน้ำทุกความสะอาดหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าด้านระบบการทำงานไม่มีปัญหาอะไรครับ

นายสายัญ อินทจันทร์
ชาวบ้าน หมู่ที่ ๔

กระผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ จากประสบการณ์ทำงานของผม ผมเป็นผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอกนะครับ แต่ที่มานี้มาในนามชาวบ้าน และมีความเดือดร้อนน้ำไม่เพียงพอต่ออุปโภค บริโภค ในครัวเรือน มีข้อสังเกตว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่รับทำความสะอาดถังกรองน้ำประปา เมื่อไหร่ น้ำก็จะไหลแรง น้ำใสมีตะกอน ปกติหลังจากถังกรองน้ำแล้ว ผ่านไปประมาณ ๒-๓ วัน น้ำจะมีการตกตะกอนครับ เป็นไปได้ไหมครับ อาจจะมีการ

ตกตะกอนในถังกรองน้ำ ทำให้เกิดการอุดตันและอาจจะส่งผลให้แรงอัดน้ำที่ส่งไปยังท่อเมนหลักไม่เพียงพอก็ได้ครับ ผมขอเสนอแนะว่า ภายในหนึ่งสัปดาห์ควรล้างถังกรองน้ำ ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ และต้องตรวจสอบท่อเมนส่งน้ำด้วยครับ .

นายนิอามะ แวมามะ
นายก อบต.

จากการที่กระผมได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ผมขอสรุปเป็นประเด็นดังนี้

๑. เรื่องลงพื้นที่ตรวจสอบท่อเมนประปาส่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง คือ
- สายบ้านปายางถึงบ้านค้อ ตั้งแต่หน้าบ้านนายสหัส นิลศรี ถึงบ้านของนางแดง พรหมสะอาด สมาชิกสภา อบต. ซึ่งอยู่ปลายทาง มีน้ำซึมออกประมาณ ๒ จุด
- สายบ้านโนไฟ ตั้งแต่สี่แยกชลประทานบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านของนางสาวอรพิน ยอดศรี และทางแยกสายผ่านบ้านบนดอน หมู่ที่ ๙ มีน้ำซึมออก ประมาณ ๒ จุด

หากมีจุดไหนที่มีท่อส่งน้ำรั่วหรือแตก ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

๒. เรื่องการทำความสะอาดถังกรองน้ำประปา

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำความสะอาดถังกรองน้ำประปา สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และสังเกตลักษณะของน้ำว่าเป็นอย่างไร พร้อมรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางทราบ

นายอับลาคอเดช กะจิ
ปลัด อบต.

ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ สำหรับเรื่องนี้ เมื่อเราทราบสาเหตุแล้วว่าปัญหาหลักเกิดจากท่อเมนประปา ที่มีการรั่ว ซึม เนื่องจากใช้มาเป็นระยะเวลานาน ก็จะต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบจุดที่ชำรุดให้เรียบร้อย และจะซ่อมแซมให้เรียบร้อยทันทีครับ และหากในการซ่อมแซม/ปรับปรุงในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม/ปรับปรุงจำนวนมาก ก็จะพิจารณาเสนอโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา พร้อมขยายเขต เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีพ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ลำดับต่อไปครับ

นายนิอามะ แวมามะ
นายก อบต.

ใครมีอะไรจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
กระผมขอมติในที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นายนิอามะ แวมามะ
นายก อบต.

กระผมก็ขอฝากให้ชาวบ้านทุกคนช่วยดูแลเป็นหูตา ในทุกๆ เรื่อง หากได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าเป็นเรื่องใด ก็สามารถแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ที่นายก อบต. โดยตรงก็ได้ นะครับ หรือผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางทุกๆช่องทาง ดังนี้

๑. เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง www.ptn-banklang.go.th
๒. Social : Facebook อบต.บ้านกลาง
๓. ตู้รับฟังความคิดเห็น
๔. สายด่วนนายก อบต. หมายเลข 0819691235
๕. โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๔๙๙๓๗๖
๖. ที่ทำการ อบต.บ้านกลาง

สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวแสนสุข ชันทวิ)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการประชุม
เพื่อรับฟังปัญหา/หาแนวทางแก้ไขการใช้น้ำประปา ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วันที่ 26 เมษายน 2565



การปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง






ช่องทางการเผยแพร่การดำเนินการให้สาธารณชนรับทราบ
รายงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนาเร จังหวัดปัตตานี

➤ เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง : www.ptn-banklang.go.th

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์แล้ว ไปที่เมนูมุมบนสุดด้านขวามือ คลิกเลือก เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกเลือกรายงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนาเร จังหวัดปัตตานี

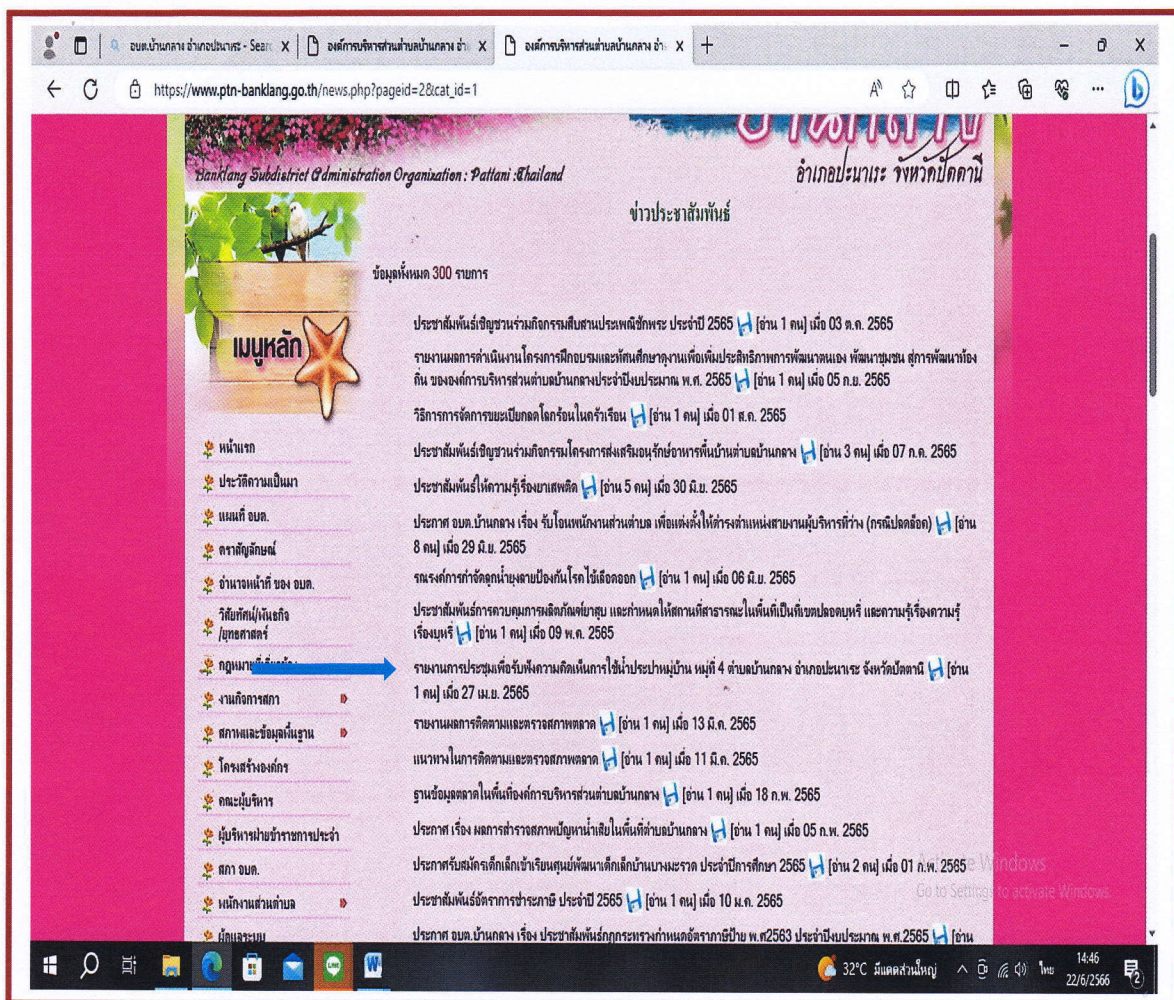

จากผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้บรรจุโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา พร้อมขยายเขต หมู่ที่ ๔ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะที่ดี ต่อคุณภาพชีวิต (เอกสารตามแนบด้านล่างนะคะ)



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ของ

Banklang Subdistrict Administrative Organization
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

โทร ๐๗-๓๔๙๙ - ๓๓๖

WWW.PTN-BANKLANG.GO.TH



5.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570(บาท)			
	หมู่ที่ 4										
210	โครงการปรับปรุงท่อเมนดื่ประปา พร้อมขยายเขต หมู่ที่ 4	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม	ขนาดท่อ PVCØ1นิ้ว - 3 นิ้ว ระยะทางรวม1,100 ม.	-	392,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	392,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	392,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	392,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	ประชาชน ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
211	โครงการวางท่อ PVCส่งน้ำลงนาจากคลองชลประทาน หมู่ที่ 4	เพื่อระบายน้ำลงทุ่งนาของเกษตรกร	ขนาดท่อPVC 6 นิ้ว - 3 นิ้ว ยาว 1,000 ม.	-	400,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	400,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	400,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	400,000 (อบต.) งบโดยประมาณ-	ประชาชน ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างลานลอยกระทงคลองสะพานท่าปูน หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 4.00 ม.	-	120,000 (อบต.) งบโดยประมาณ	120,000 (อบต.) งบโดยประมาณ	120,000 (อบต.) งบโดยประมาณ	120,000 (อบต.) งบโดยประมาณ	คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง	ประชาชนได้รับบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง